## רשימת אביזרים

| מס' | תאור אביזר | קוטר | כמות |
|---|---|---|---|
| 1. | מד מים (יסופק ע"י התאגיד) | 3" | 1 |
| 1A. | מד מים (יסופק ע"י התאגיד) | 2" | 1 |
| 2. | ס.מס. לו אלכסוני, מאוזן בולל אוגנים נגדיים | 4" | 1 |
| 3. | שסתום אל חוזר בולל אוגנים נגדיים | 2" | 1 |
| 4. | מגוף מ"ז צר אטמה רכה, מצופה אפוקסי, רלבות בלבד והפעלה ידני בולל אוגנים נגדיים | 4" | 2 |
| 5. | מסנן יבש עם ציפוי מלא פנים | 3"-4" | 2 |
| 5A. | מסנן יבש עם ציפוי מלא פנים | 2"-3" | 2 |
| 6. | צומת פלדה עם ציפוי פנים ומצופה חיצונית מ"ז | 4" | 2 |
| 7. | מד-נמים מסנן | 3"-4" | 1 |
| 8. | קשת 90 מכופפת, רייחור | 2" | 1 |
| 9. | אוגן ואוגן עיור | 4" | |
| 10. | שסתום אויר בולל ברז כדורי | 1" | 1 |
| 12. | מדלת אל"ם | 4" | 1 |
| 13. | ברז ביבי אם | 4" | 1 |
| 14. | בולם בפח לפיעום 20 מ"מ מבל צד | | 2 |
| 15. | ברז כדורי תוצרת "עוגיל" או שו"ע, עם הברגה מ/ז | 2" | 2 |

**הערות:**

1. כל צינורות חת קרקעים יש לצבוע עם ציפוי בסיס פנים ומצופה חיצונית מ"ז ובפח דחוס.
2.2. כל צינורות האויריים מע קרקעים יש לצבוע בצביעה חיצונית 2 שכבות "יסוד".
2. כל שבבות צבע אסוקר כולל.
3. כל אטמים צריכים להיות קלעיים.
4. כל הזרמות מסביבים ובמסמכים בלבד.
5. כל אביזרים מאוגנים לפי תקן DN.
6. מדות ושמ 500X50X50 מלמ
הביטוח תבצע ע"י הרים וגר תשבנו

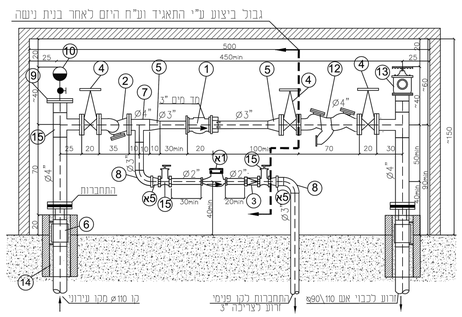
גבול ביצוע ע"י התאגיד וע"ח היזם לאחר בנית נישה
500
450min
מד מים
3"
Ø3"
Ø4"
Ø2"
Ø3"
Ø4"
Ø3"
Ø2"
Ø4"
150
50
40
20
30min
20min
40min
50min
40min
20min
30min
100
70
20
30
25
20
35
10
10
25
20